


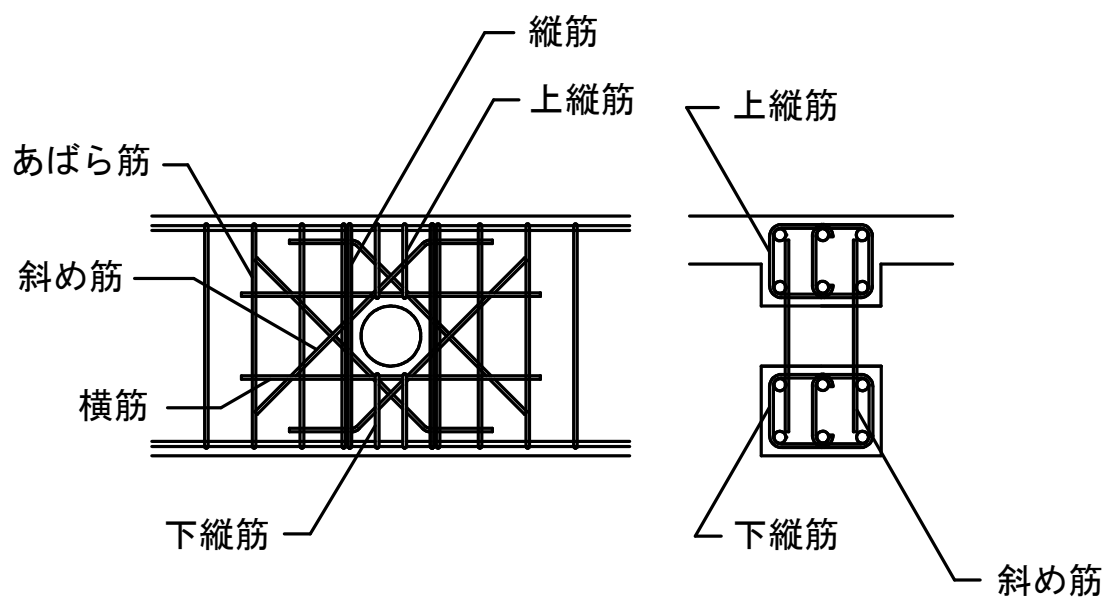

上図の場合の表記

斜め筋 1組の本数と径

縦筋 孔際のスターラップ（孔の片側）

横筋 孔際上部（孔際下部）の横補強筋

上下縦筋 孔上部（孔下部）のスターラップ

1 x 2 -D13

片面の本数 両面 径

2 x  -D13

孔際二重 形状 径

3 - D16

本数 径

2 x  -D13

組数 形状 径

梁貫通補強リスト（校舎A棟 基礎梁）

梁符号	B×D	貫通孔径 ϕ	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	箇所
FG1	500×2,000	100	－	－	－	－	3
		150	3×2-D13	1×  -D13	－	－	2
FG2	500×2,000	100	－	－	－	－	1
		150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	1
FG4	500×2,000	150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	1
FG5	500×2,000	100	－	－	－	－	2
		125	－	－	－	－	1
		150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	2
FG6	500×2,000	100	－	－	－	－	9
		125	－	－	－	－	2
		150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	12
FG7	500×2,000	100	－	－	－	－	2
		150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	3
FG11	500×2,000	150	3×2-D13	2×  -D13	－	－	1
FCG1	500×2,000	150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	1
FCG2	500×1,000～1,600	100	－	－	－	－	1
		150	2×2-D13	1×  -D13	－	－	1
FB1	400×900	100	－	－	－	－	1
		150	1×2-D13	1×  -D13			2
FB2	400×900	150	1×2-D13	1×  -D13			2
FB9	400×1,200	125	1×2-D13	1×  -D13	－	－	1
FB9P	400×1,200	100	－	－	－	－	1

梁貫通補強リスト（校舎A棟 2～R階梁）

梁符号	B×D	貫通孔径φ	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	箇所
2F G5	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	3
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	4
2F G6	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	1
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
		250	2×2-D13	2×□-D13	3-D16	2×□-D13	11
2F G7	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	3
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
		200	2×2-D13	1×□-D13	－	－	4
2F G10	500×950	250	2×2-D13	2×□-D13	4-D16	2×□-D13	1
2F G12	500×950	150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	4
2F CG3	500×950	200	2×2-D13	1×□-D13	－	－	1
3F G5	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	4
		125	2×2-D13	1×□-D13	－	－	1
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
		250	2×2-D13	1×□-D13	3-D16	2×□-D13	6
3F G6	450×950	125	2×2-D13	1×□-D13	－	－	1
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
		200	2×2-D13	1×□-D13	－	－	5
		250	2×2-D13	2×□-D13	3-D16	2×□-D13	14
3F G6A	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	1
		200	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
3F G10	500×950	250	2×2-D13	2×□-D13	3-D16	2×□-D13	1
RF G5	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	1
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	2
		200	2×2-D13	1×□-D13	－	－	1
		250	2×2-D13	2×□-D13	4-D16	2×□-D13	6
RF G6	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	5
		150	2×2-D13	1×□-D13	－	－	4
		200	2×2-D13	2×□-D13	－	－	2
		250	2×2-D13	2×□-D13	3-D16	2×□-D13	12
RF G6A	450×950	100	2×2-D13	－	－	－	1
		250	2×2-D13	2×□-D13	4-D16	2×□-D13	2
RF G10	550×950	250	2×2-D13	2×□-D13	4-D16	2×□-D13	1

梁貫通補強リスト（校舎B棟 基礎梁）

梁符号	B×D	貫通孔径 φ	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	箇所
FG101	450×1,500	100	－	－	－	－	9
		150	1x2-D13	1×□-D13	－	－	4
FG102	450×1,500	100	－	－	－	－	1
FG104	450×1,500	150	1x2-D13	1×□-D13			1
FG105	450×1,500	100	－	－	－	－	2
		150	1x2-D13	1×□-D13	－	－	4

梁貫通補強リスト（渡り廊下B棟 基礎梁）

梁符号	B×D	貫通孔径 φ	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	箇所
FG212	450×1,600	100	－	－	－	－	2
		150	1x2-D13	1×□-D13	－	－	2
		175	1x2-D13	1×□-D13	－	－	2